



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.กะมียอ : โทร ๐ ๗๓๔๖ ๑๒๘๗

ที่ ปน ๗๑๙๐๑/-

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายการการตรวจเช็คถังเคมีดับเพลิง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ ได้มีการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง คือ ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกะมียอ จำนวน ๒ จุด และ ณ อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ จำนวน ๒ จุด รวมทั้งสิ้น ๔ จุด ผลเป็นดังนี้

๑. ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงตรงคันปั๊ม อยู่ในสภาพเรียบร้อย
๒. ตรวจสอบสลักถังดับเพลิงและซิลลอคของถังดับเพลิง อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน
๓. ตรวจสอบสภาพของสายฉีด ไม่มีการแตกชำรุดหรืออุดตัน
๔. ตรวจสอบมาตรวัดแรงดันของก๊าซที่บรรจุอยู่ในถังอยู่ในระดับปกติ เข็มวัดอยู่ในแถบสีดำ
๕. ตรวจสอบจุดอื่นๆ ของถังแล้วไม่มีความผิดปกติ ได้แก่ ไม่มีสนิม ไม่มีรอยยุบ หรือรอยสีถลอกของตัวถัง
๖. ทำความสะอาดถังดับเพลิง

ทั้งนี้ การตรวจเช็คจะดำเนินการในทุกเดือนหากพบว่าถังอยู่ในสภาพเสื่อม หรือไม่พร้อมใช้งานให้รายงานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดการตรวจสอบตามแบบที่บันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกฤติญา คำวิเศษธนกุล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการแทนในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

.....

.....

(นางสาวอารอนะ เปาะจิ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด.../

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

.....

.....



(นายบารอทัตชา บิลลาติปชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

ความนายกององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ

.....

.....



(นายหมะ เจ๊ะมะ)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกะมียอ



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: 011 ชนิด: Hardtron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


Dry Chemical (ถังที่ 1)

อบต. กะโหลก

ชั้น 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เบาะความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/66	/		/		/		/			/	ป/น
28/2/66	/		/		/		/			/	ป/น
31/3/66	/		/		/		/			/	ป/น
28/4/66	/		/		/		/			/	ป/น
31/5/66	/		/		/		/			/	ป/น
30/6/66	/		/		/		/			/	ป/น
31/7/66	/		/		/		/			/	ป/น
31/8/66	/		/		/		/			/	ป/น
29/9/66	/		/		/		/			/	ป/น
31/10/66	/		/		/		/			/	ป/น
30/11/66	/		/		/		/			/	ป/น
29/12/66	/		/		/		/			/	ป/น

ภาพถังปกติ

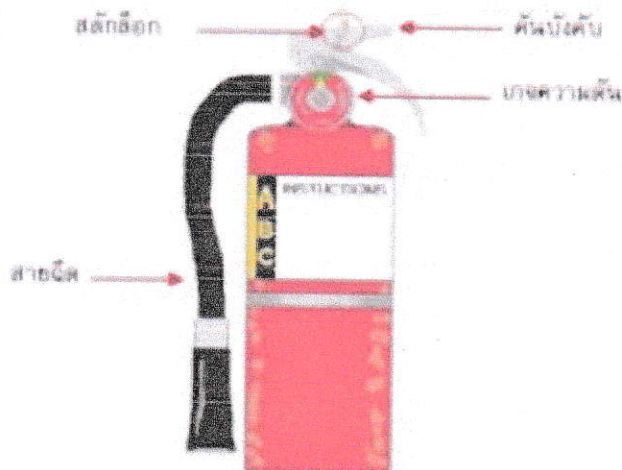

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน

() ทนความร้อน

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

น.ส. ทอชญา ศิริ/สมรณกุล

ตำแหน่ง

นักวิชาการ รก. 5 อบต. จพ. - ม.ต.ก.ม.

วันที่

28 ธันวาคม 2566

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และต้องซื้อถังใหม่เมื่อถังหมดอายุ

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส: 012 ชนิด: Harotron ขนาด: 15 ปอนด์


สถานที่ติดตั้ง: 01/๓.๓๒๕๐

Dry Chemical (ถังที่ 2)

วันที่ 1

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/น
28/2/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/น
31/3/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/น
28/4/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/น
31/5/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/น
30/6/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/น
31/7/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/น
29/9/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/น
31/10/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/น
30/11/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/น
29/12/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/น

ภาพถังดับเพลิง

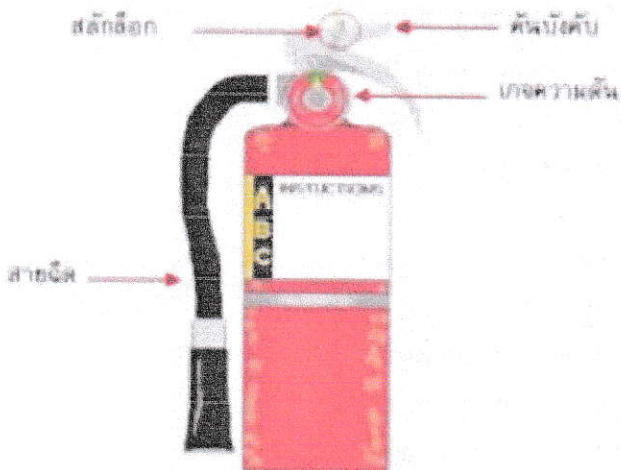

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

(✓) ใช้งาน

() ทนอากาศ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ร.ร. ๓๗๐๓๔ ดำริ/๓๗๐๓๔๐๐
 ๓๗๐๓๔๐๐ ร.ร. ๓๗๐๓๔๐๐, จ.ระยอง
 วันที่ 28 ธันวาคม 2566

ตำแหน่ง

วันที่

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และส่งชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติลงบันทึก และส่งเอกสารนี้ให้เจ.ท.ทันที



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง


รหัส: 021 ชนิด: Hartron ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

ตม.ท.สงข รัชต์ 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/66	/		/		/		/			/	ร/ค
28/2/66	/		/		/		/			/	ร/ค
31/3/66	/		/		/		/			/	ร/ค
28/4/66	/		/		/		/			/	ร/ค
31/5/66	/		/		/		/			/	ร/ค
30/6/66	/		/		/		/			/	ร/ค
31/7/66	/		/		/		/			/	ร/ค
31/8/66	/		/		/		/			/	ร/ค
29/9/66	/		/		/		/			/	ร/ค
31/10/66	/		/		/		/			/	ร/ค
30/11/66	/		/		/		/			/	ร/ค
29/12/66	/		/		/		/			/	ร/ค
							/				

ภาพถังปกติ

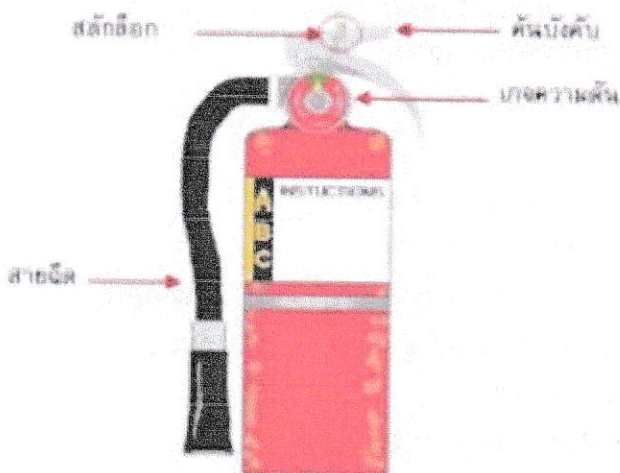

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทนอายุ

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

ร.อ.ท.สงข รัชต์ 2

ร.อ.ท.สงข รัชต์ 2

28 ธันวาคม 2566

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้เจ.พัน



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Hartron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:

022


Dry Chemical (ถังที่ 2)

อาคาร. กว. ๒๐

วันที่ 2

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจตรวจดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค
28/2/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค
31/3/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค
28/4/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค
31/5/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค
30/6/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค
31/7/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค
31/8/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค
29/9/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค
31/10/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค
30/11/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค
29/12/๖๖	/		/		/		/			/	ร/ค

ภาพถังปกติ

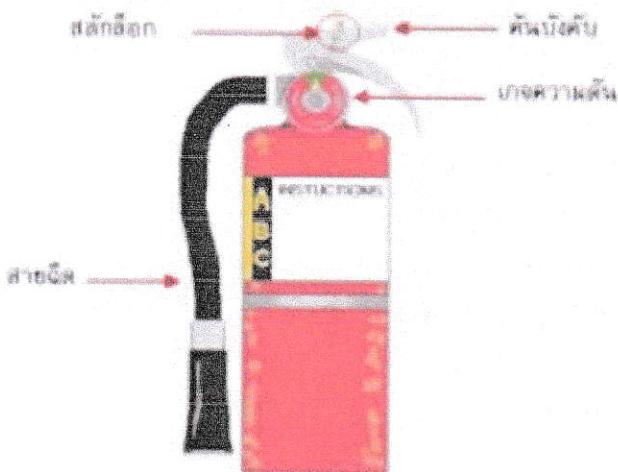

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่มีเกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน () ทนความร้อน () อื่นๆ

ผู้รายงาน

ร.ท. ๗๐๗๗ ศิริยา ตมรมาน

ตำแหน่ง

นักวิชาการ วท. โอนตำแหน่งจาก ยศ ๗๐๗๗

วันที่

28 ธันวาคม 25๖๖

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง
- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติลงบันทึก และส่งเอกสารนี้ให้เจ.พันท์



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Hartron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


032

Dry Chemical (ถังที่ 1)

1889-๓๖๒๖๐

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ฉีดยิง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/66	/		/		/		/			/	ร/ค
28/2/66	/		/		/		/			/	ร/ค
31/3/66	/		/		/		/			/	ร/ค
28/4/66	/		/		/		/			/	ร/ค
31/5/66	/		/		/		/			/	ร/ค
30/6/66	/		/		/		/			/	ร/ค
31/7/66	/		/		/		/			/	ร/ค
31/8/66	/		/		/		/			/	ร/ค
29/9/66	/		/		/		/			/	ร/ค
31/10/66	/		/		/		/			/	ร/ค
29/12/66	/		/		/		/			/	ร/ค
											ร/ค

ภาพถังปกติ

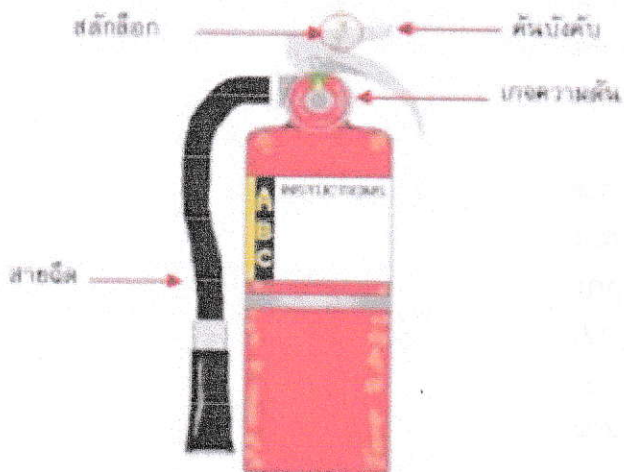

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์เกจความดัน

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

☒ ใช้งาน

☐ ทนความร้อน

☐ อื่นๆ

ผู้รายงาน

ร.ร. ๑๖๐๗๖ สิริราชระดม

ตำแหน่ง

ผอ.กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่

28 ธันวาคม 2566

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับด้วยตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติไว้ และส่งเอกสารนี้ถึงป.พันท์



บันทึกตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

รายละเอียดของถังดับเพลิง

รหัส:

ชนิด: Halotron

ขนาด: 15 ปอนด์

สถานที่ติดตั้ง:


031

Dry Chemical (ถังที่ 2)

ก/ทอ. ต.ก.ว.๒๐

วันที่ตรวจ	เกณฑ์การตรวจสอบ										ผู้ตรวจ
	สายฉีด		คันบังคับ		ตัวถัง		เกจความดัน/น้ำหนัก		สิ่งกีดขวาง		
	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ปกติ	มี	ไม่มี	
31/1/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว
28/2/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว
31/3/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว
28/4/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว
31/5/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว
30/6/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว
31/7/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว
29/8/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว
29/9/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว
31/10/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว
30/11/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว
29/12/66	✓		✓		✓		✓			✓	ร/ว

ภาพถังดับเพลิง

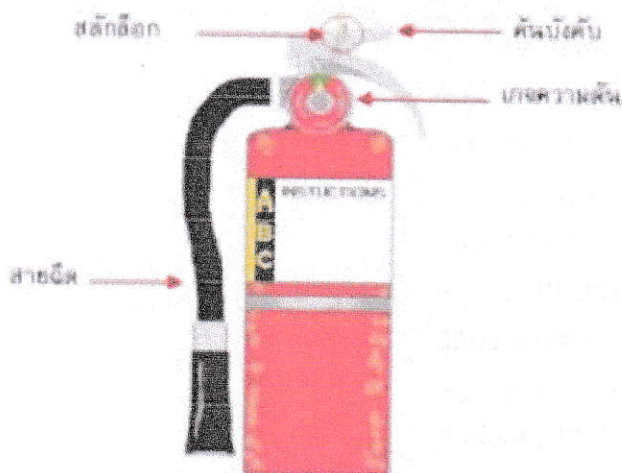

หมายเหตุ: ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์

รายละเอียดการชำรุด

สาเหตุการชำรุด

() ใช้งาน

() ทนความร้อน

() อื่นๆ

ผู้รายงาน

ร.ท. ๒๕๖๖ ดำเนินการ

ตำแหน่ง

ร.ท. ๒๕๖๖ ร.ท. ๒๕๖๖ ร.ท. ๒๕๖๖

วันที่

28 ธันวาคม 2566

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงทุกเดือน และลงชื่อกำกับเพื่อตัวบรรจง

- หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไขทันที หากไม่สามารถแก้ไขได้ ให้บันทึกความผิดปกติและส่งเอกสารนี้ให้ผู้บริหาร



032	Dry Chemical (500g)			18.01.2020
-----	---------------------	--	--	------------